



Dati tecnici generali

C.Ascale

Plinto di fondazione tipo

Il plinto di fondazione, dimensionato come da nostri disegni esecutivi, deve essere munito di ferri di ripresa aventi altezza non inferiore a cm. 80, disposti in un diametro variabile a seconda delle dimensioni della colonna cava (ved. tab. Dint). Di norma la quota superiore del plinto di fondazione è di 10 cm inferiore alla quota del pavimento finito; eventuali eccezioni dovranno essere comunicate preventivamente al nostro responsabile tecnico.


DIMENSIONI

B =	cm
H =	cm
d =	cm

$$\sigma_T = \text{..... kg/cm}^2$$

ARMATURA

O = +	Ø
L =	Ø

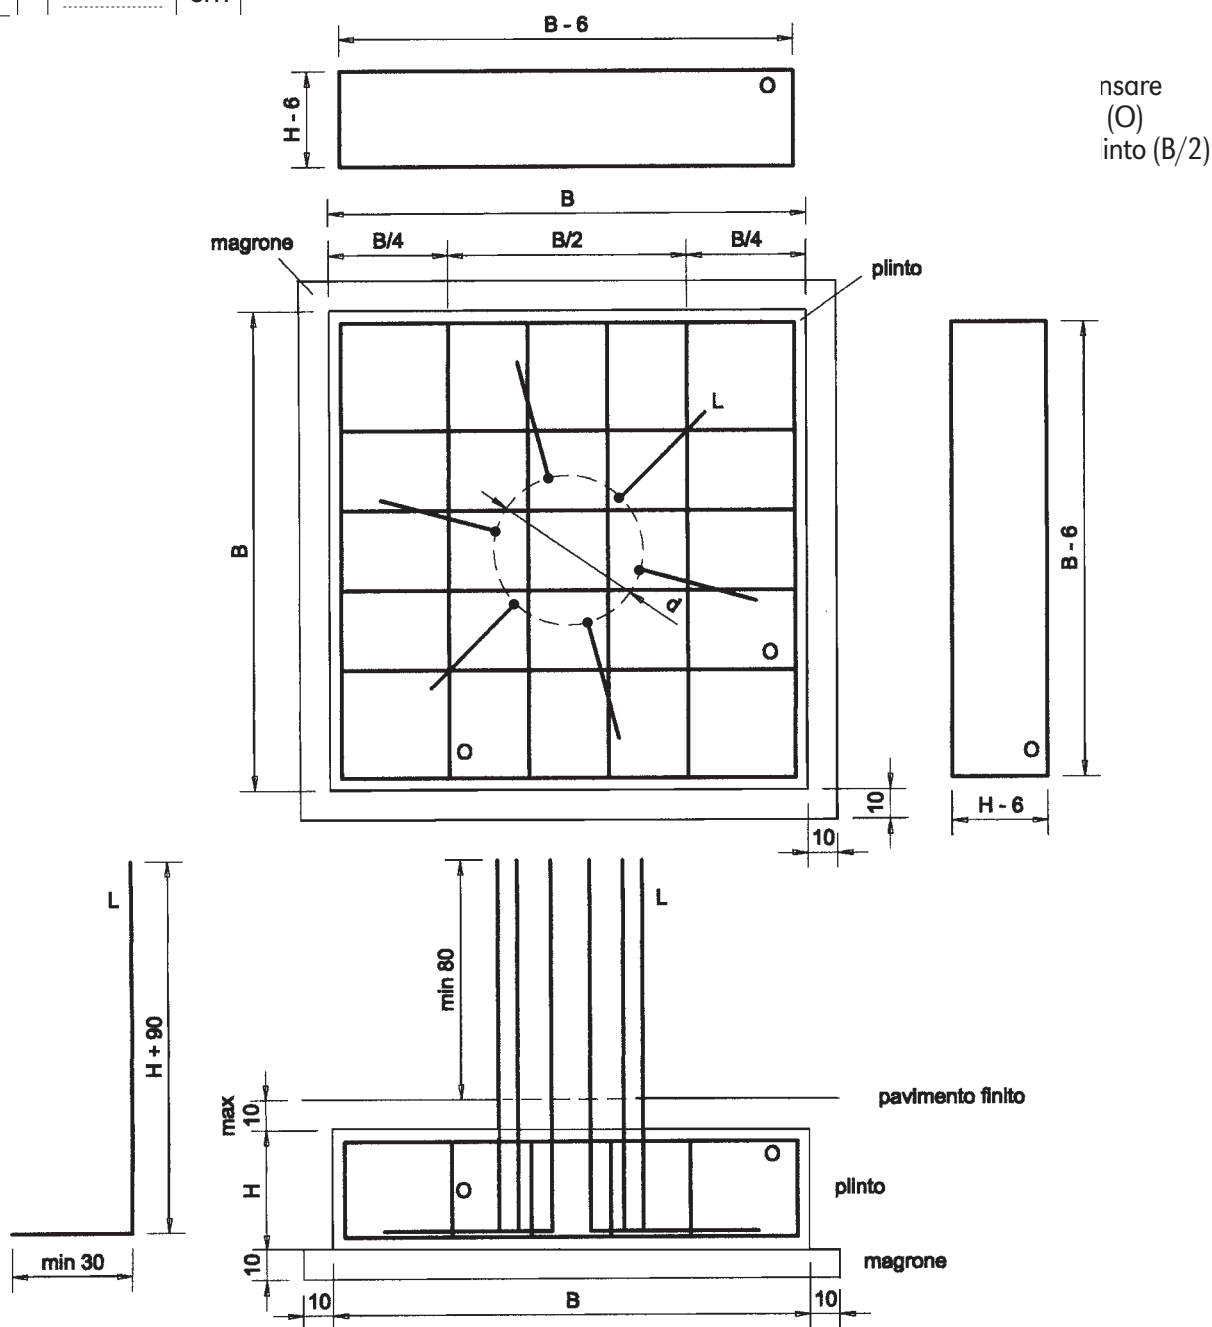

Attenzione: - il disegno è puramente illustrativo; fare affidamento ai valori espressi in tabella;
 - il Direttore dei lavori dovrà verificare la rispondenza in sito del σ del terreno.